


GRÁFICA DE INTENSIDAD LUMINOSA CON REDUCCIÓN DE POTENCIA 600/400 Watt.

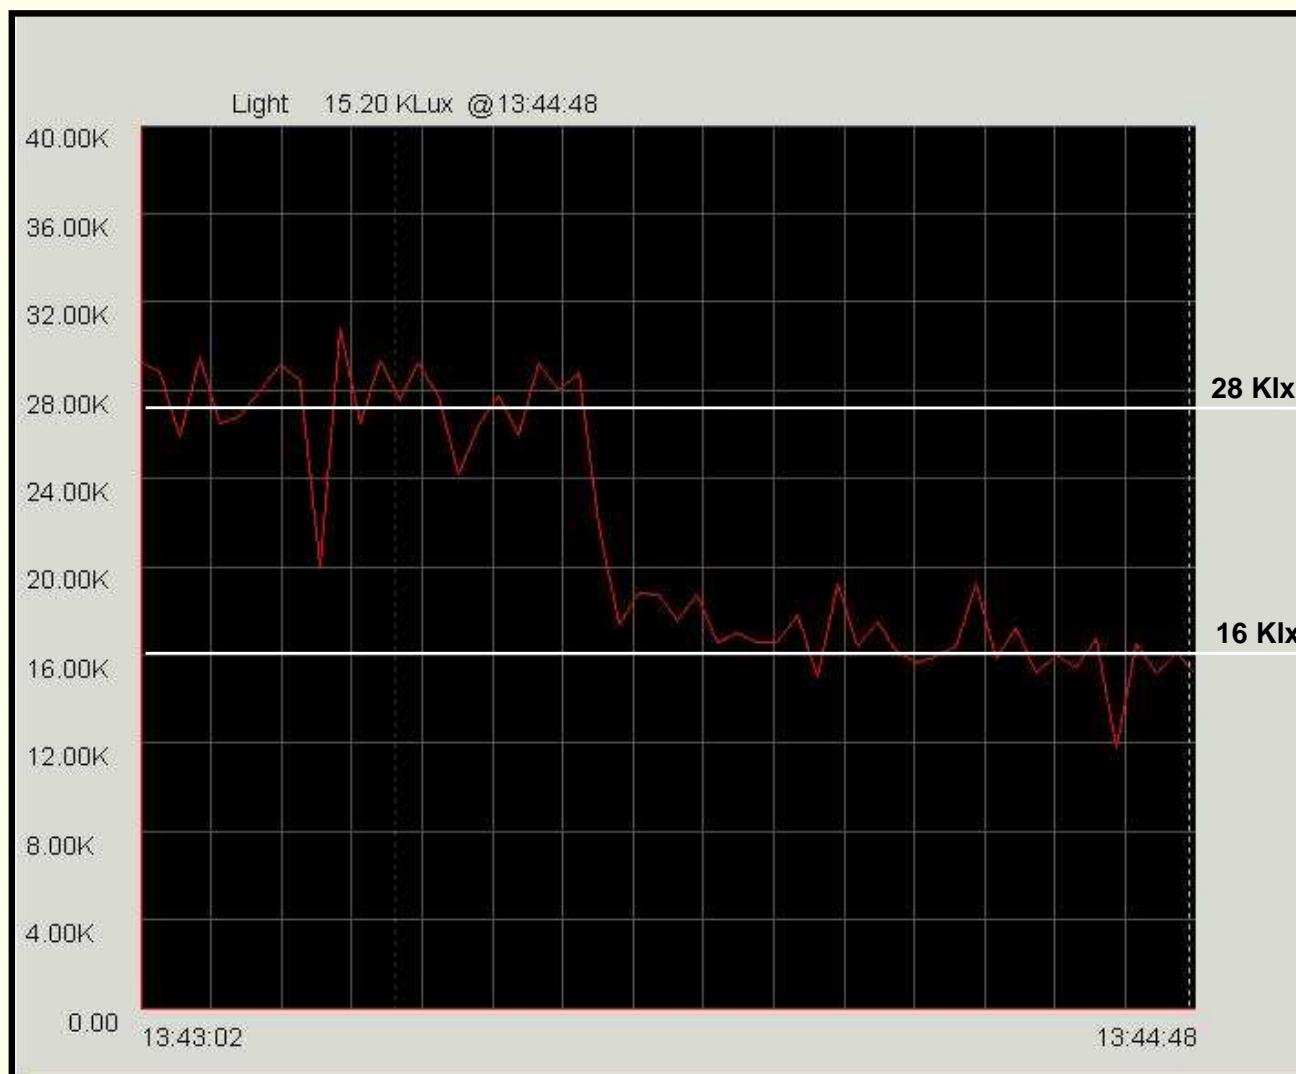

Equipo auxiliar

Balasto electromagnético de doble nivel 600/400

Reflector

Parabólico aluminio stucco.

Lámpara

MEGALIGHT HPS 600 Watt.

Instrumento de medición

Luxómetro TESTO PCE – 174

Cuota de medición

1 sg.

Lugar

Laboratorio de cultivo indoor acabado de mylar

Altura de medición

800 mm.

Reducción de potencia

30%

Reducción de emisión de luz equivalente

40%

